

水道と下水道の復旧状況について（室地区）


室（下図参照）地区の上下水道の復旧についてお知らせいたします。

水道につきましては、断水が解消されております。

下水道につきましては、概ね道路下を走る本管の流れが応急的に確保できました。

下水道の使用は可能となりますが、お風呂などの大量な排水は可能な限りお控えください。

なお、それぞれの家屋ごとに、本管との取付部や宅地内の排水管に損傷がある場合もありますので、下水（排水）が流れないなどの不都合な点がありましたら、上下水道課までご連絡ください。

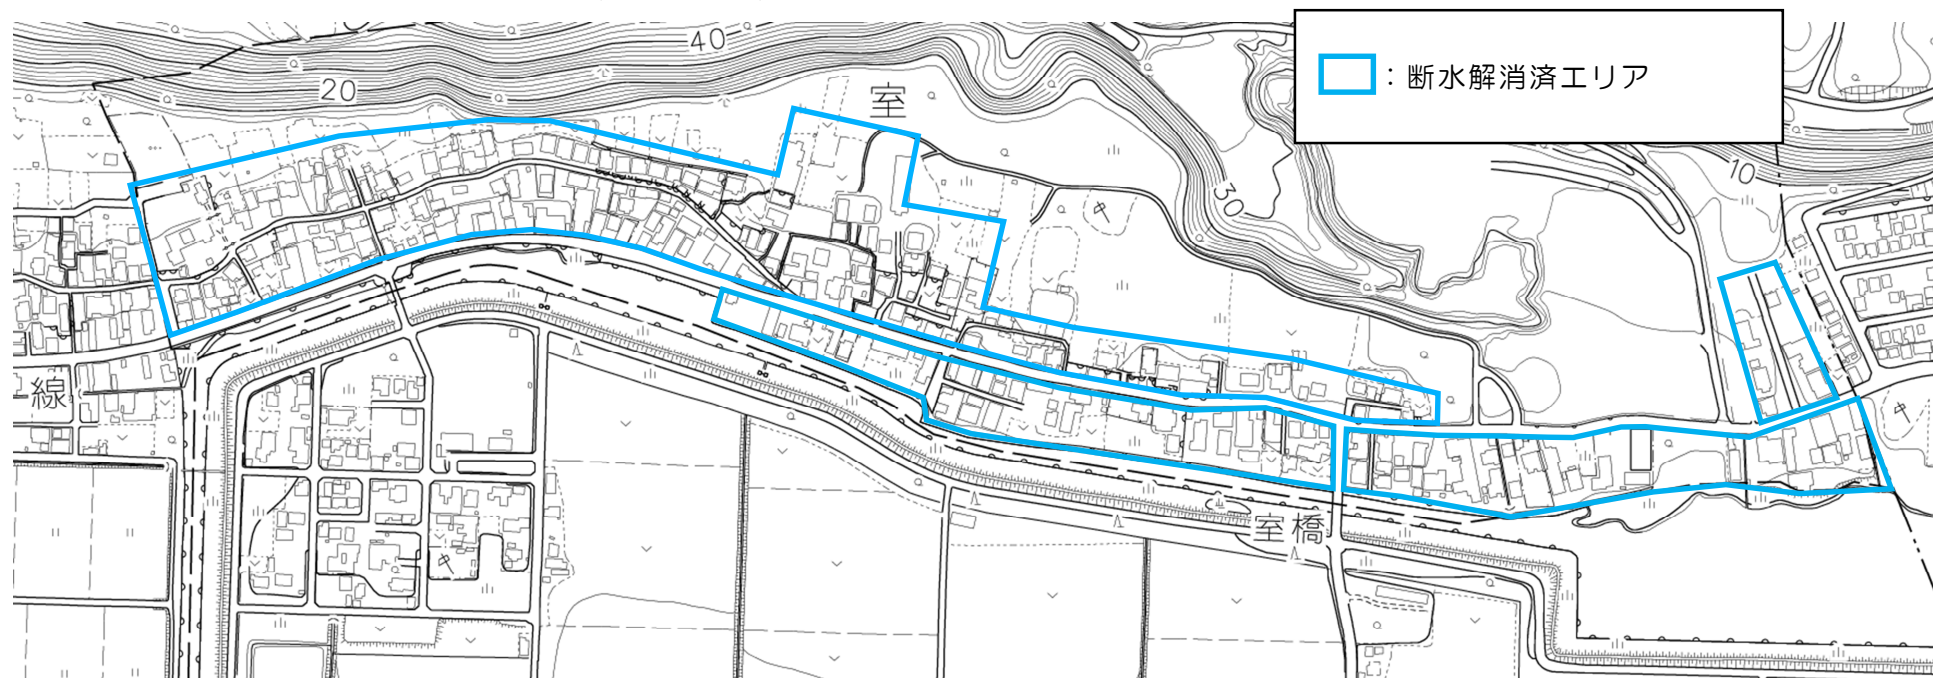

問い合わせ 内灘町上下水道課（水道）TEL：076-286-1115
（下水道）TEL：076-286-6718